

ペットシート消臭、比較試験結果

弊社製、TC(テクノ・カーボン)プレミアムペットシートの効果確認試験を実施致しました。

平成21年7月27日入手品


試料:5cm×5cm

アンモニア初期濃度:700ppmに調整

1:TC炭ペットシート (株式会社エコライフTC、製)

2:他社品ペットシート

時間(分)	TCシート	他社シート
0	700	700
5	100	450
30	45	400
60	35	300
240	8	190
1440	1	150

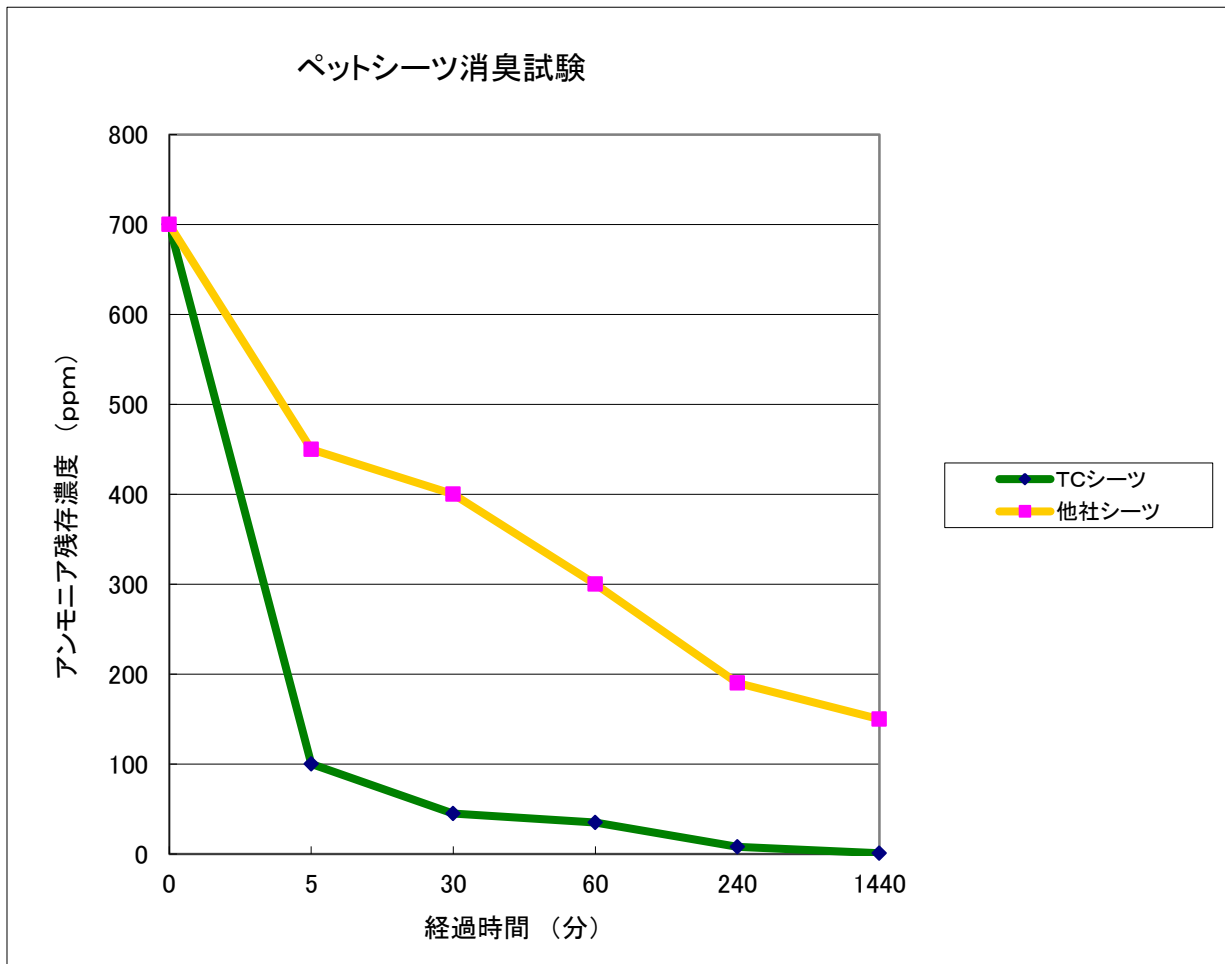

※コメント

①TC(テクノ・カーボン)は一度吸着した臭い成分はリリースしない性質がありますので1日後でもアンモニア残存はありません。

②最初の5分が勝負です。85.7%の吸着が決めてです。